

2026-Q2季度影響報告

通路 ID: ACT_A4A3F08A484E

Xeretec

PrintRelease 證明Xeretec客戶集體抵銷了相當於5,984,281重新造林所消耗的標準紙張總量718標準樹木和有偏移6.045 MTCO2e 排放量711,212本季的紙張數量2026-Q2 。


重新造林



碳



2026 - Q2全球影響

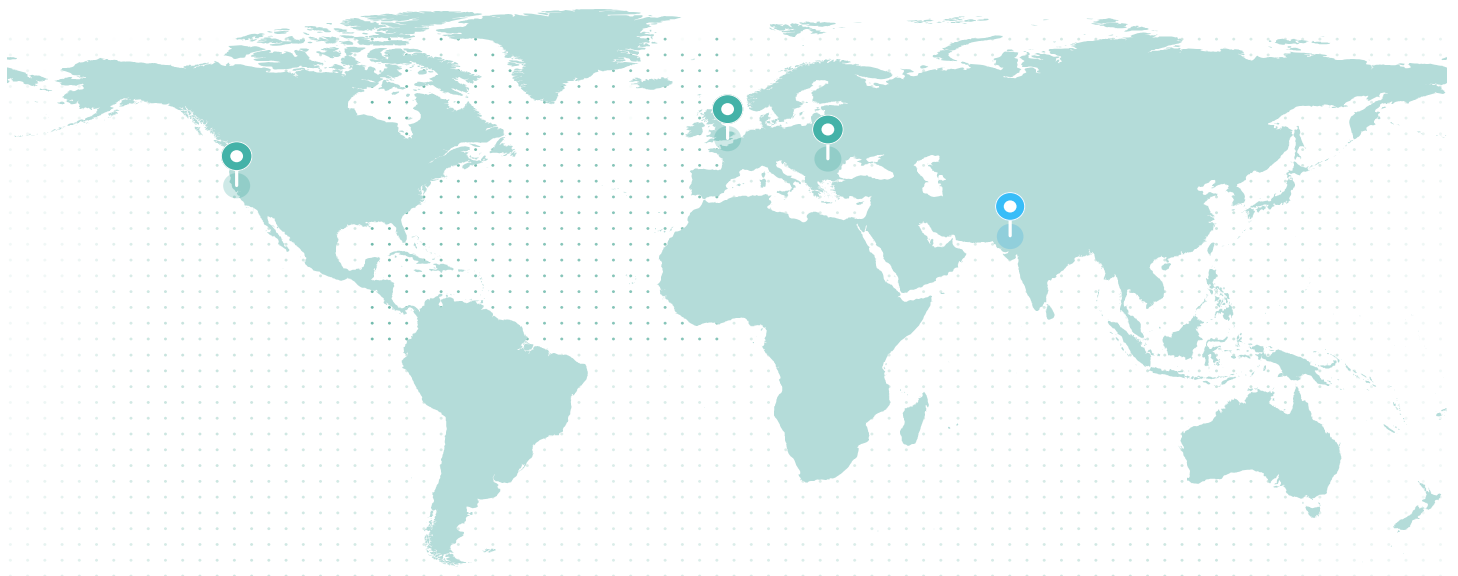

2026-Q2季度影響報告

重新造林的影響

再造林項目

	標準樹
Romania	598
Northern California	89.48
United Kingdom	30.21
標準樹總數	718

碳影響

碳專案

	二氧化碳當量
India - Wind Power Project (Jaisalmer)	6.045
二氧化碳當量總量	6.045

專案 SDGs

